


温度(°C)

# 9月19日VUS500(ベジルーフユニット500)遮熱試験

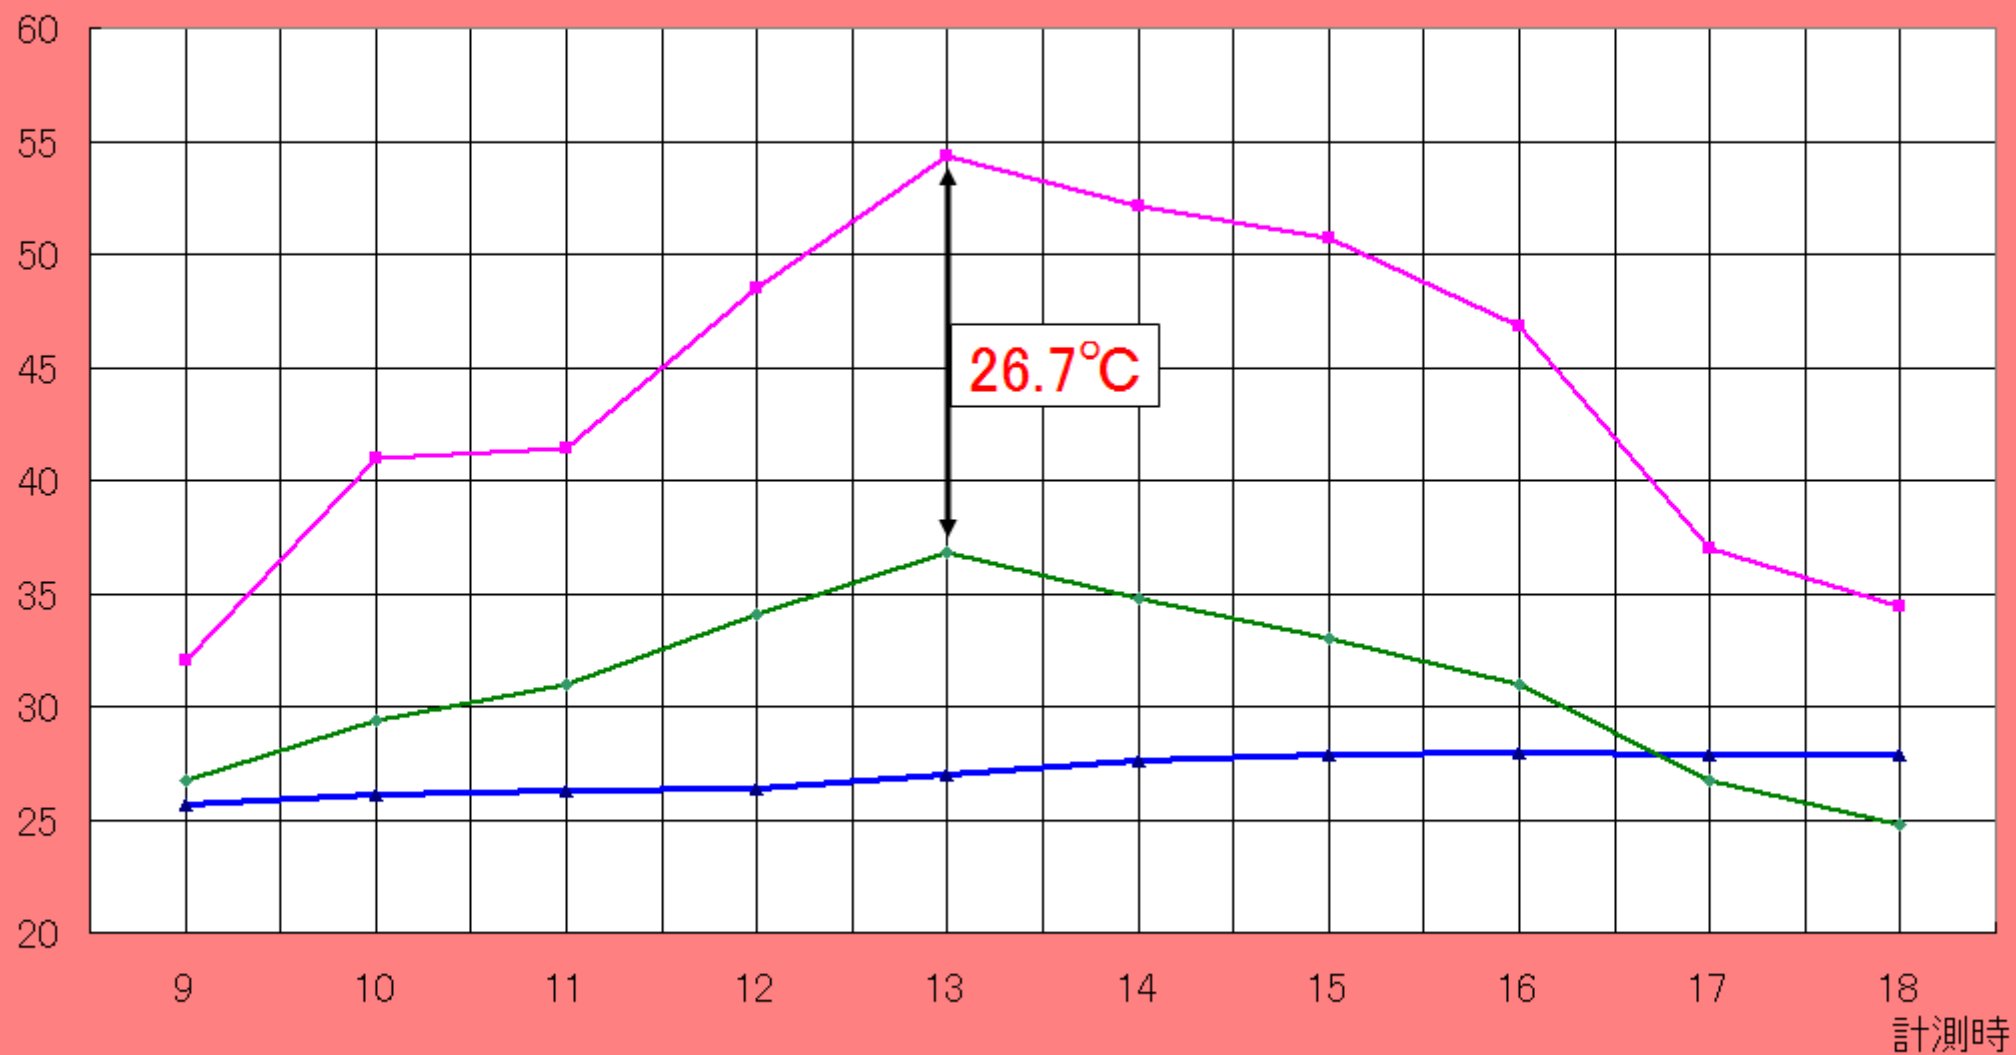

屋上面温度

無灌水区ユニット下温度

無灌水区ユニット表面温度